

Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Инд. № ауд.	
Взам. инд. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

2023.05.705.000 ГЧ

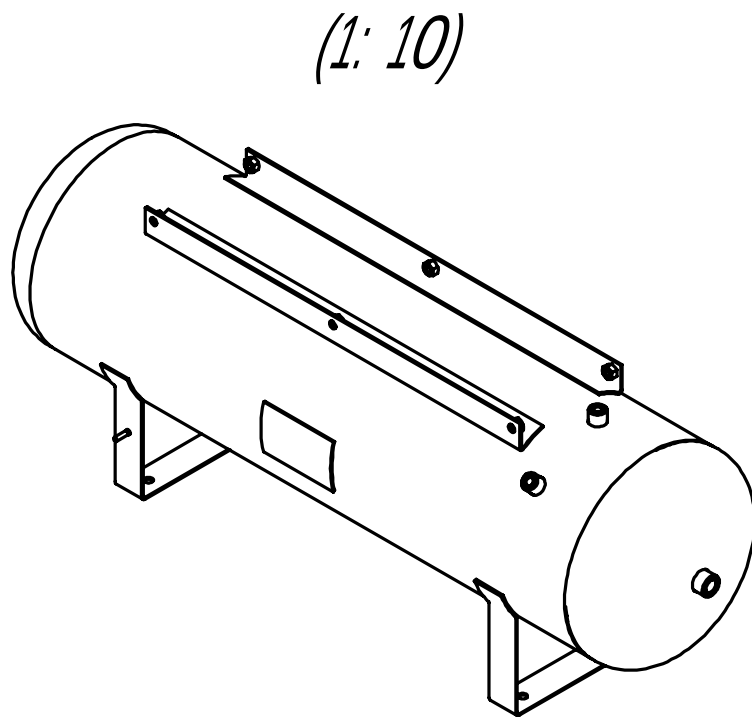
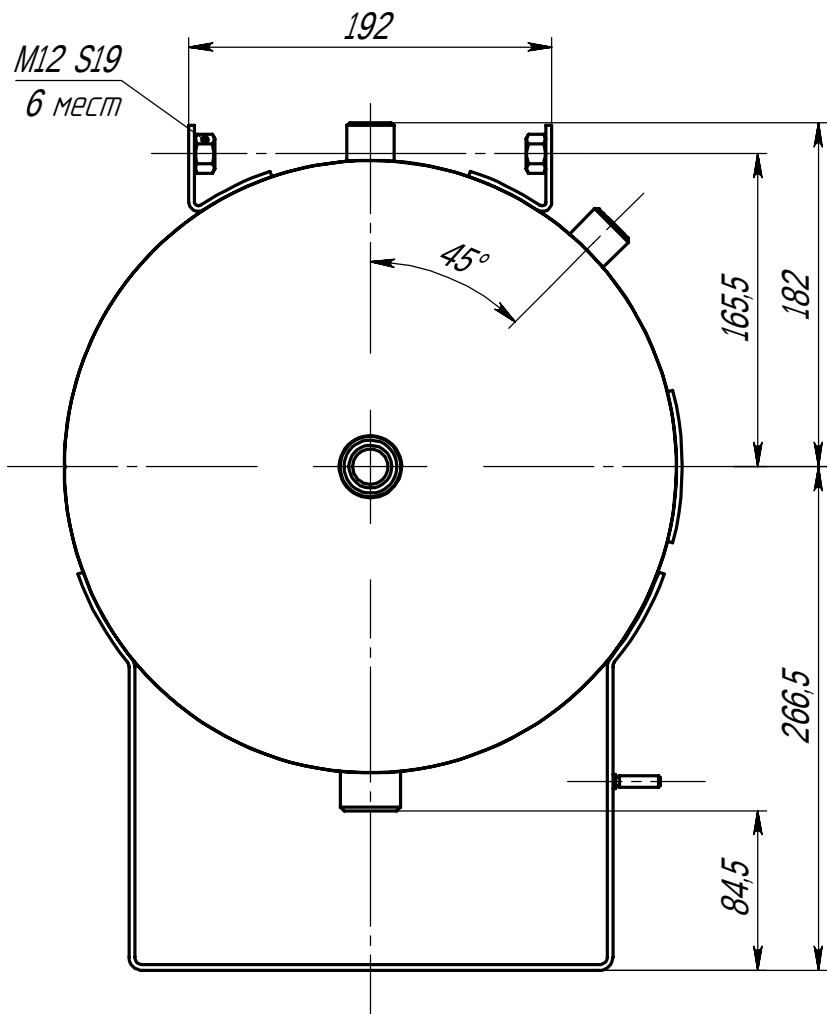
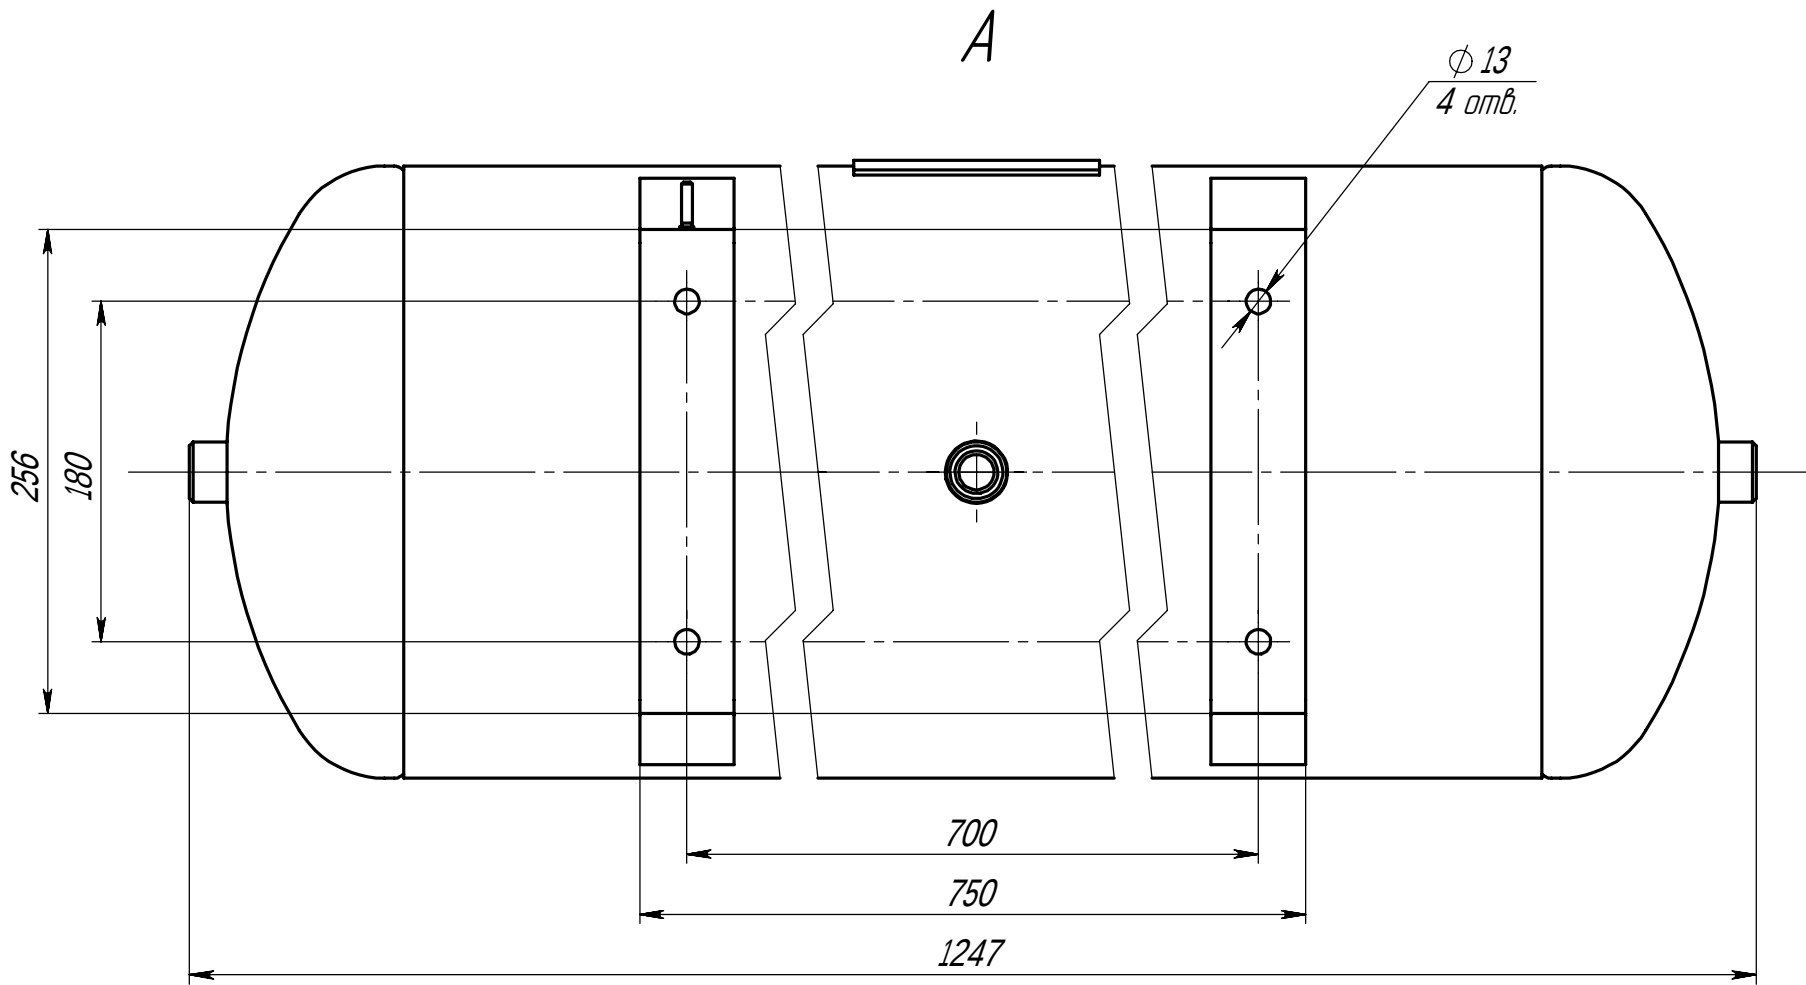
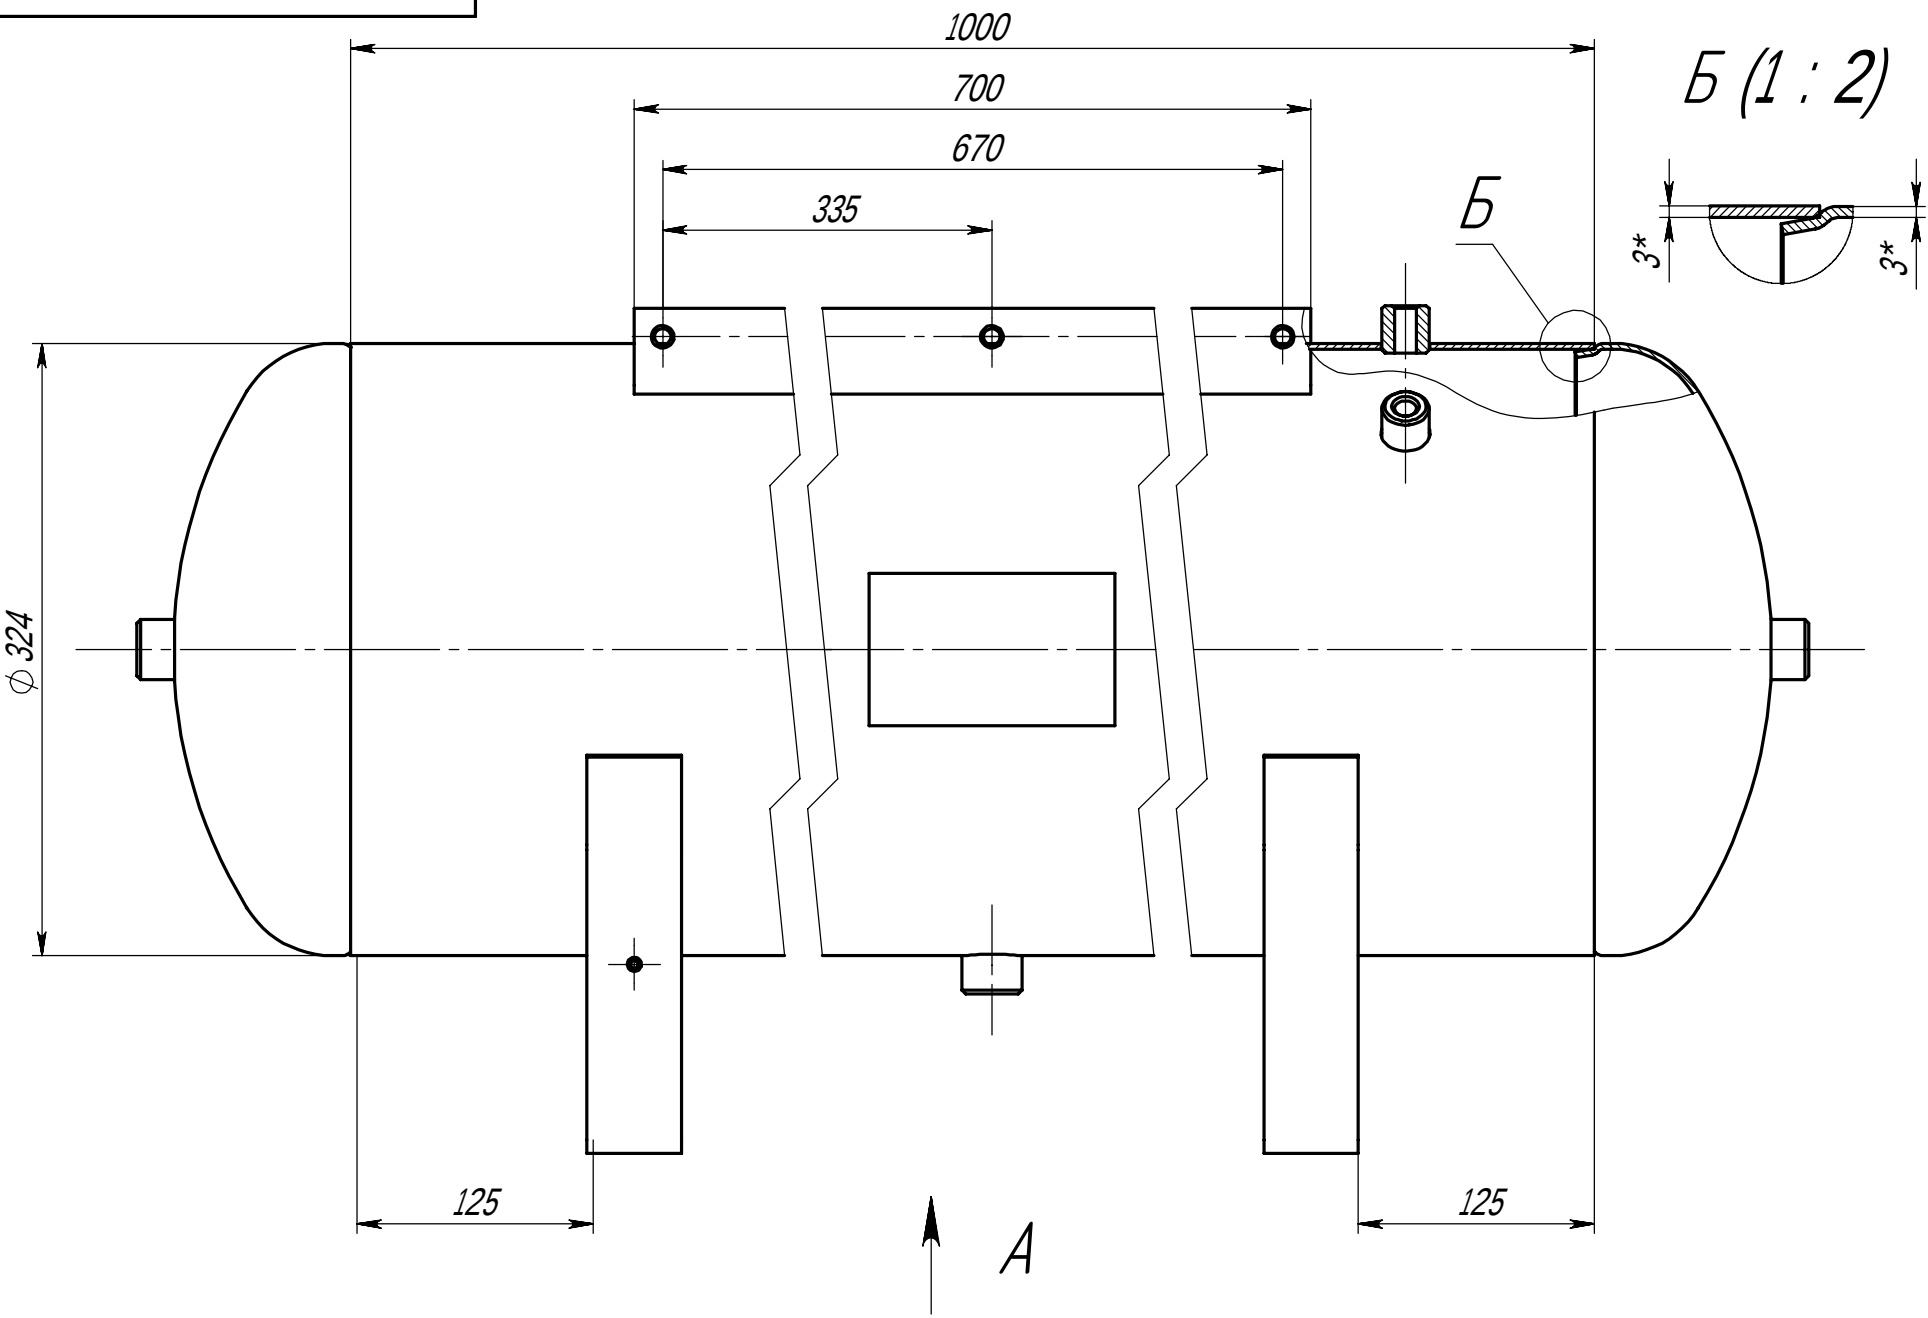


Таблица 1. Технические характеристики

Параметры			Аппарат
Назначение			Вакуум
Группа аппарата			5
Давление, Па	Рабочее		до 0,1
Давление, МПа (кгс/см ²)	Расчетное		0,1 (1,0)
	Пробное при испытании	гидравлическое	0,13 (1,3)
		пневматическое	-
Испытательная среда и продолжительность испытания			вода, не менее 30 мин.
Температура испытательной среды, °C			5..40
Температура, °C	рабочая среда		от минус 20 до 50
	расчетная стенки		50
	минимальная стенки, находящейся под давлением		минус 20
	средняя наиболее холодной пятидневки района установки аппарата		-
Характеристика среды	Наименование		Воздух, азот
	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76		-
	Взрывоопасность	ГОСТ 30852.5-2002	-
		ГОСТ 30852.11-2002	-
Пожароопасность ГОСТ 12.1.004-91		-	
Прибавка для компенсации коррозии, мм			1
Внутренний объем, м ³ (л)			0,1 (100)
Расчетный срок эксплуатации, лет			10
Допустимая сейсмичность, балл			не более 6
[σ] ₂₀ / [σ] ₅₀ для стали S235			1,012
Марка материалов основных элементов			09Г2С, S235
Объем и вид неразрушающих испытаний			100% УЗК, ВИК, ПВК
Число циклов нагружения, не более			1000

Таблица 2. Выводы

Обозначение	Назначение (Наименование)	Количество	Проход условный, мм
а, б	Вход/выход среды	2	G 1/2"
в	Технологический	1	G 1/4"
г	Вакуумметр	1	G 1/4"
д	Дренаж	1	G 1/2"

- Размеры для справок.
- Технические характеристики и назначение аппарата - таблица 1.
- Аппарат не подлежит регистрации в органах Ростехнадзора.
- Покрывтие - грунт-эмаль, голубой, RAL 5012.
- Расконсервация аппарата перед эксплуатацией не требуется.

					2023.05.705.000 ГЧ						
					Ресивер Р 100-В Габаритный чертеж	Лит.		Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				35.19		1:4	
Разраб.	Федак										
Проб.	Карниченко										
Т. контр.						Лист 1		Листов 1			
Н. контр.						000 "ДНТ"					
Утв.	Шатерников										