
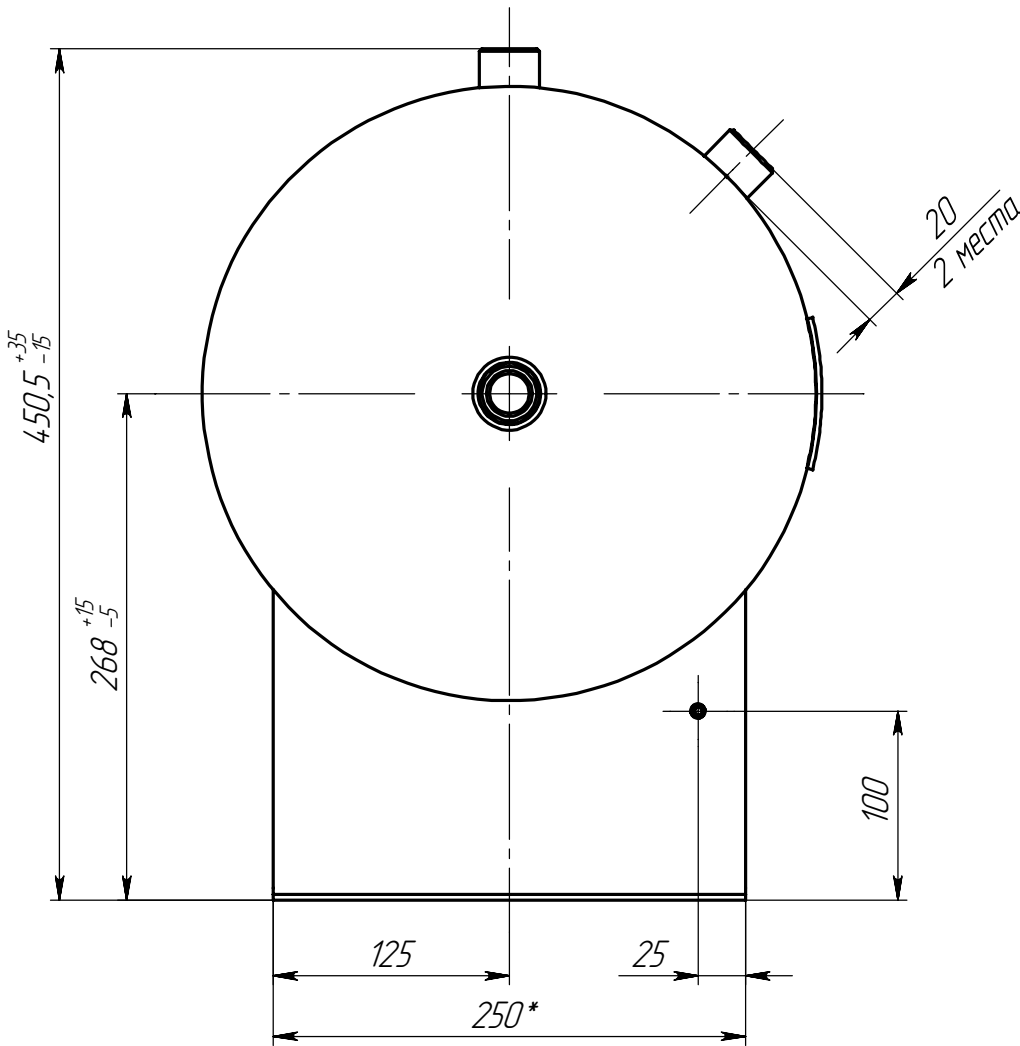
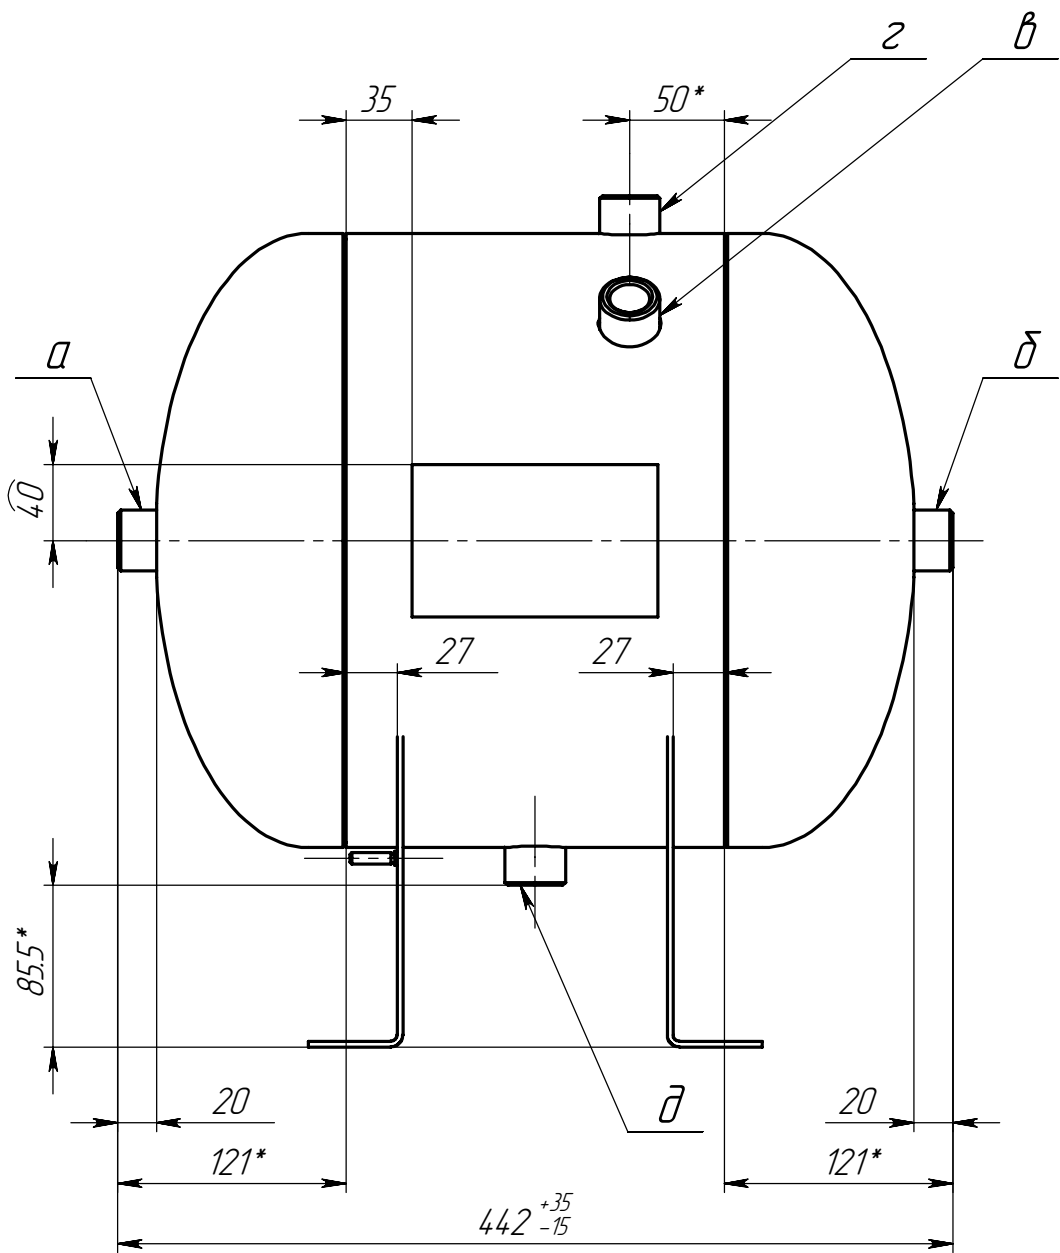
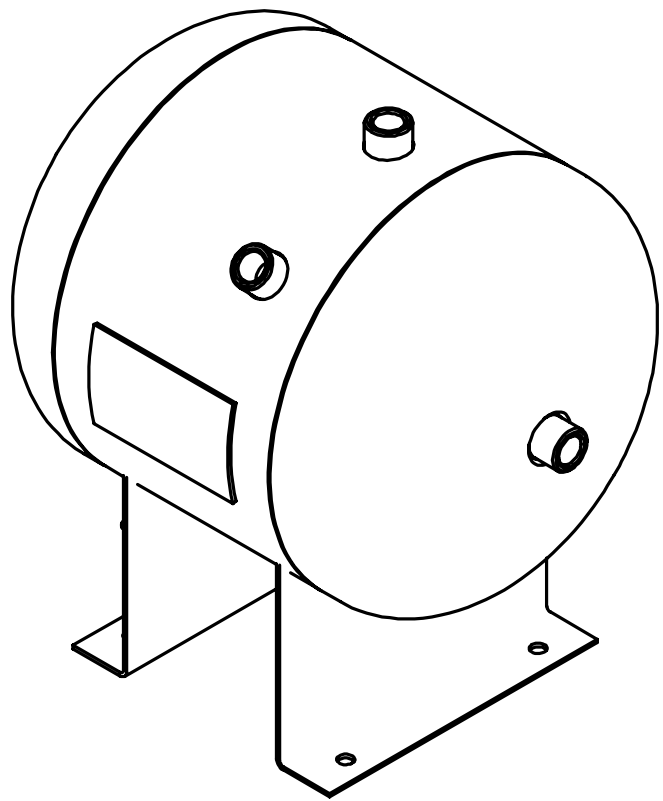
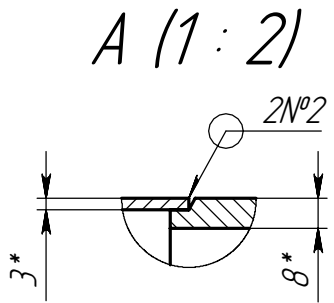


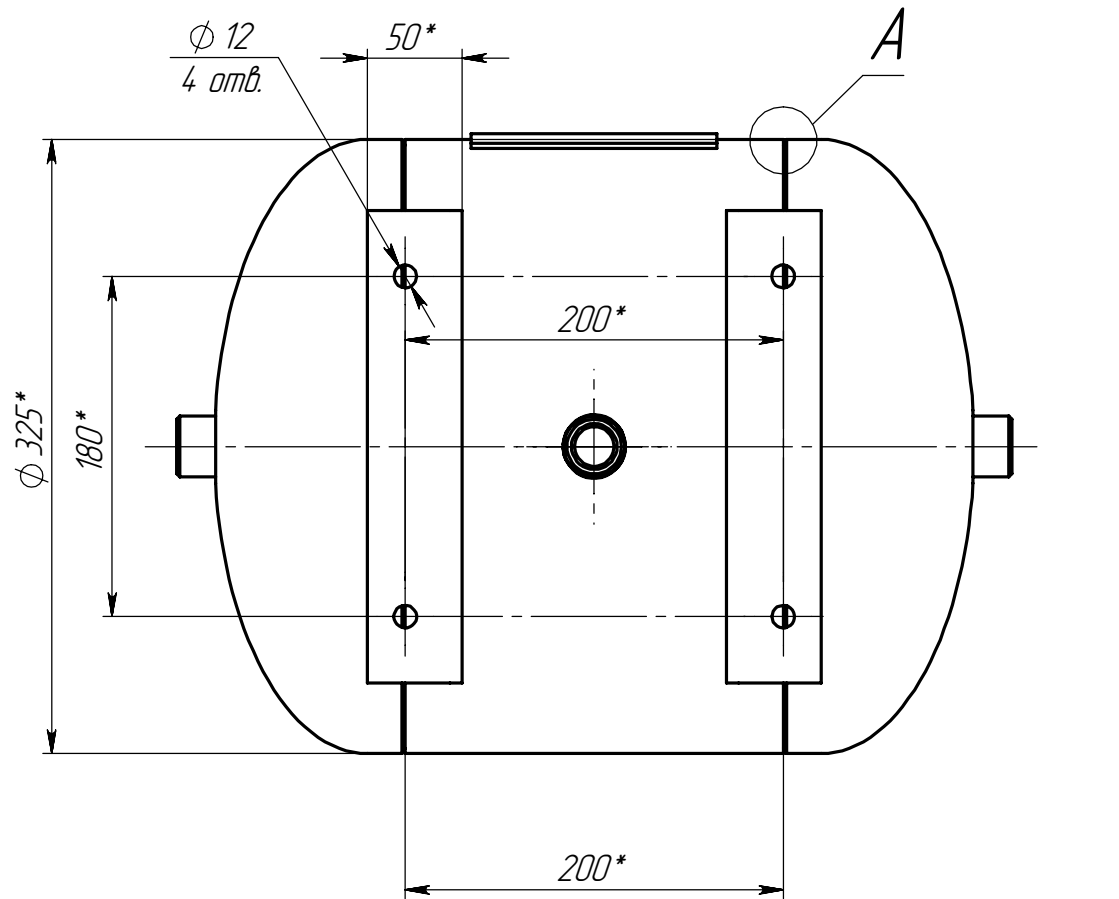

1. Размеры для справок.
2. Изготовление, испытание, приемку и маркировку аппарата производить в соответствии с ГОСТ 3434.7-2017, ТР ТС 032/2013.
3. Покрытие наружных поверхностей: - грунт-эмаль КВИЛ, сапфиново-синий, RAL 5003.
4. Покрытие внутренних поверхностей: - отсутствует.
5. Аппарат не подлежит регистрации в органах Ростехнадзора.
6. Консервация аппарата согласно технологии завода-изготовителя.
7. Расконсервация аппарата перед вводом в эксплуатацию не требуется.

Таблица 1. Технические характеристики

Общая таблица			
Параметры			Аппарат
Назначение			Технологические процессы
Группа аппарата			2
Давление, МПа (кгс/см ²)	рабочее		1,0 (10,0)
	расчетное		1,0 (10,0)
	Пробное при испытании	гидравлическое	1,3 (13,0)
		пневматическое	–
Испытательная среда и продолжительность испытания			вода, не менее 30 мин.
Температура испытательной среды, °С			5...40
Температура, °С	рабочая среда		от минус 60 до 50
	расчетная стенки		50
	минимальная стенки, находящейся под давлением		минус 60
Характеристика среды	Наименование		Воздух, азот
	Класс опасности по ГОСТ 12.1007–76		–
	Взрывоопасность ГОСТ 12.1011–78		–
	Пожароопасность ГОСТ 12.1011–78		–
Прибавка для компенсации коррозии, мм			1
Внутренний объем, м ³ (л)			0,05 (50,0)
Расчетный срок эксплуатации, лет			10
Допустимая сейсмичность, балл			не более 6
[σ] ₂₀ /[σ] ₅₀ для стали 09Г2С			1,038
Марка материалов основных элементов			09Г2С
Объем и вид неразрушающих испытаний			100% УЗК, ПВК ВИК
Число циклов нагружения, не более			1000

Таблица 2. Выводы

Обозначение	Назначение (Наименование)	Количество	Проход условный, мм
a	Вход/выход среды	1	G 1/2"
б	Вход/выход среды	1	G 1/2"
в	Манометр	1	G 1/2"
г	Предохранительный клапан	1	G 1/2"
д	Выход конденсата	1	G 1/2"

					2025.04.719.000 ГЧ				
					Ресивер Р 25-10.325-2 Габаритный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата				2364	14
Разраб	Федак								
Проб	Карниенко								
Т контр						Лист 1		Листов 1	
Н контр						ООО "ДНТ"			
Утв	Шатерников								