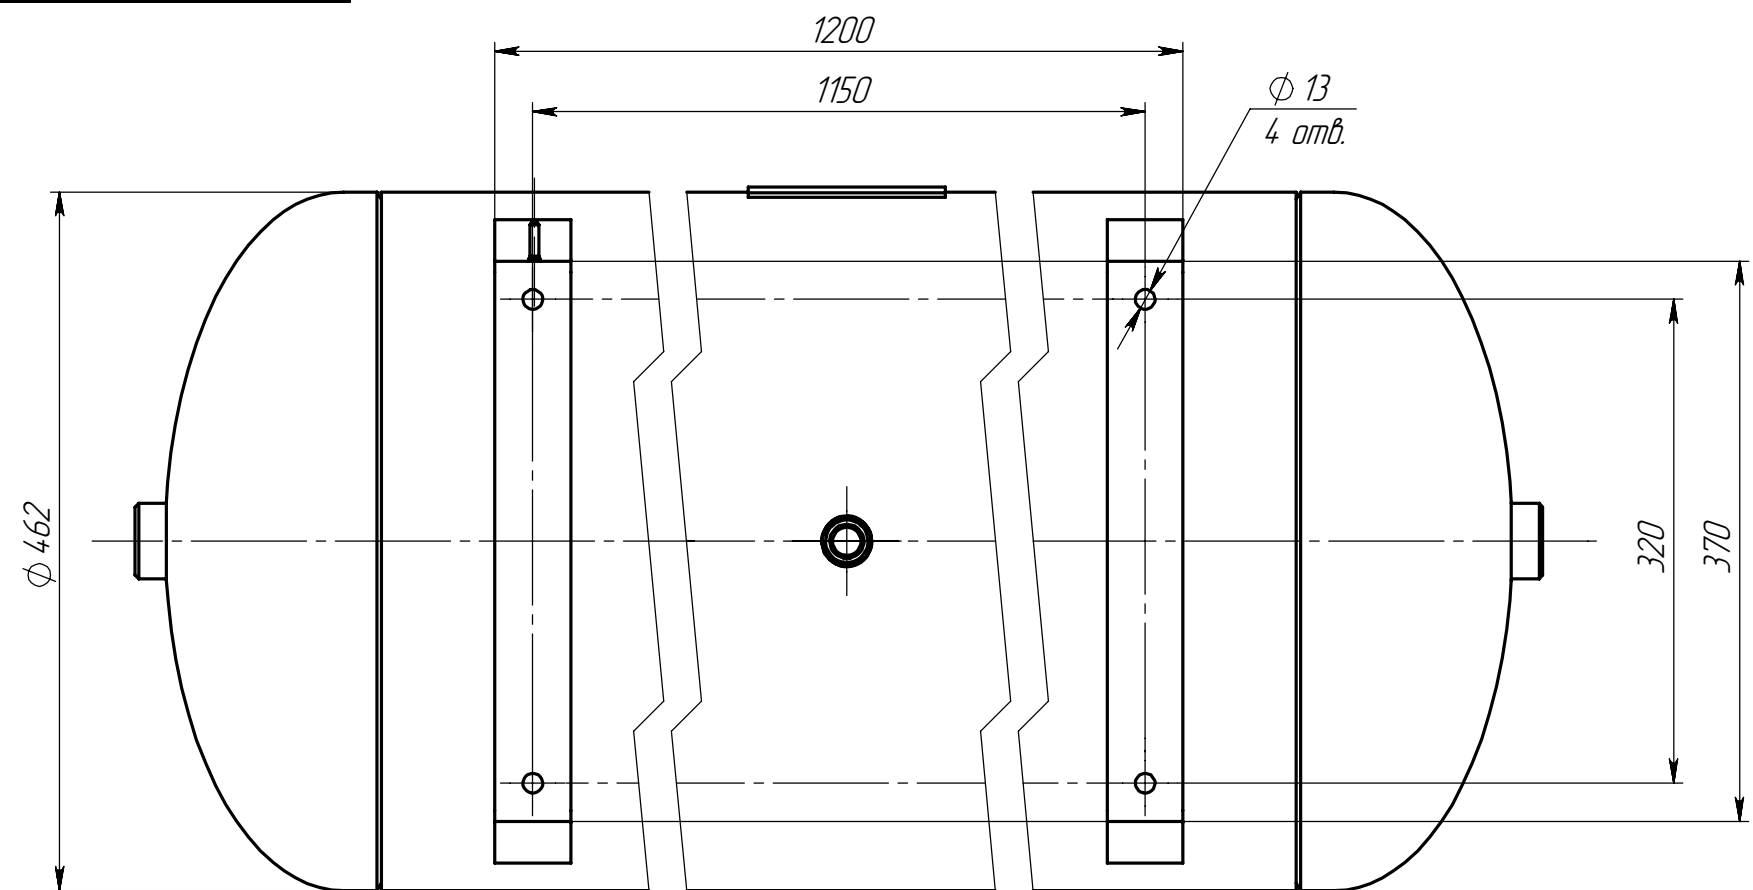
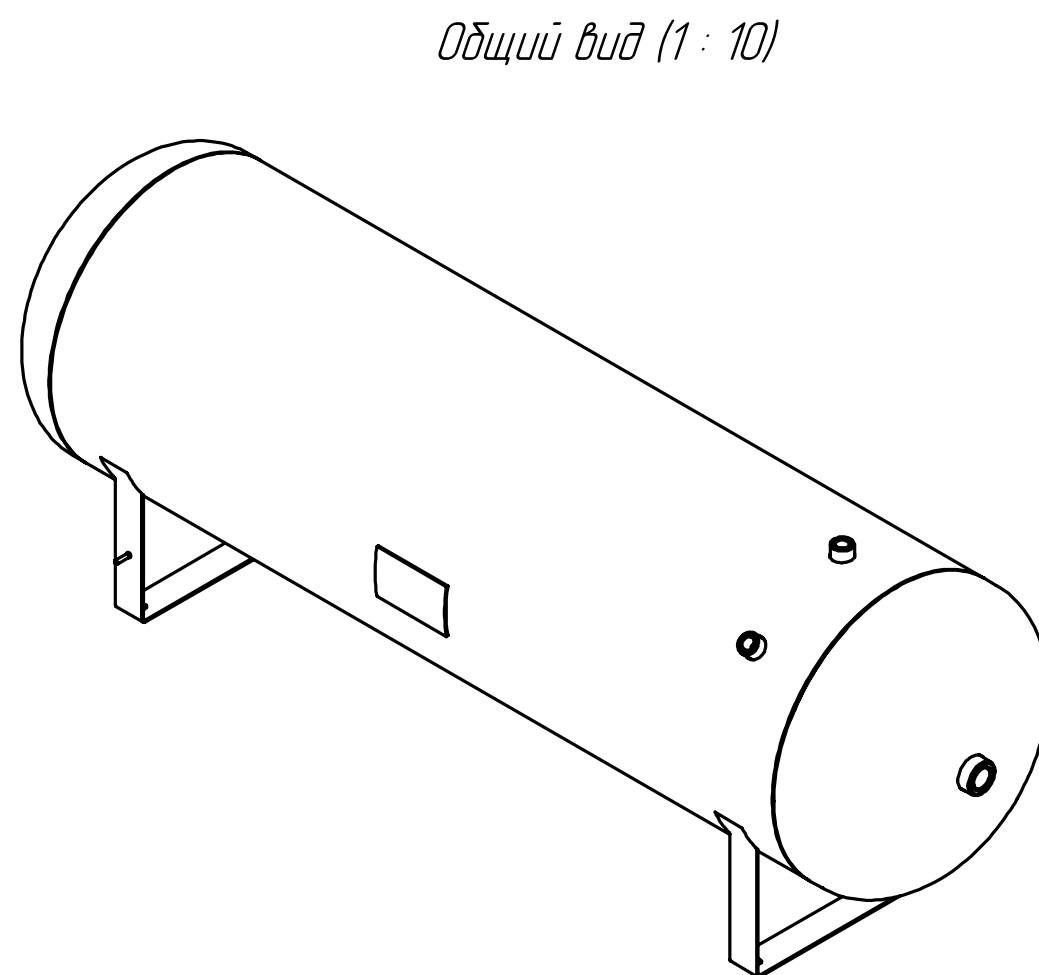
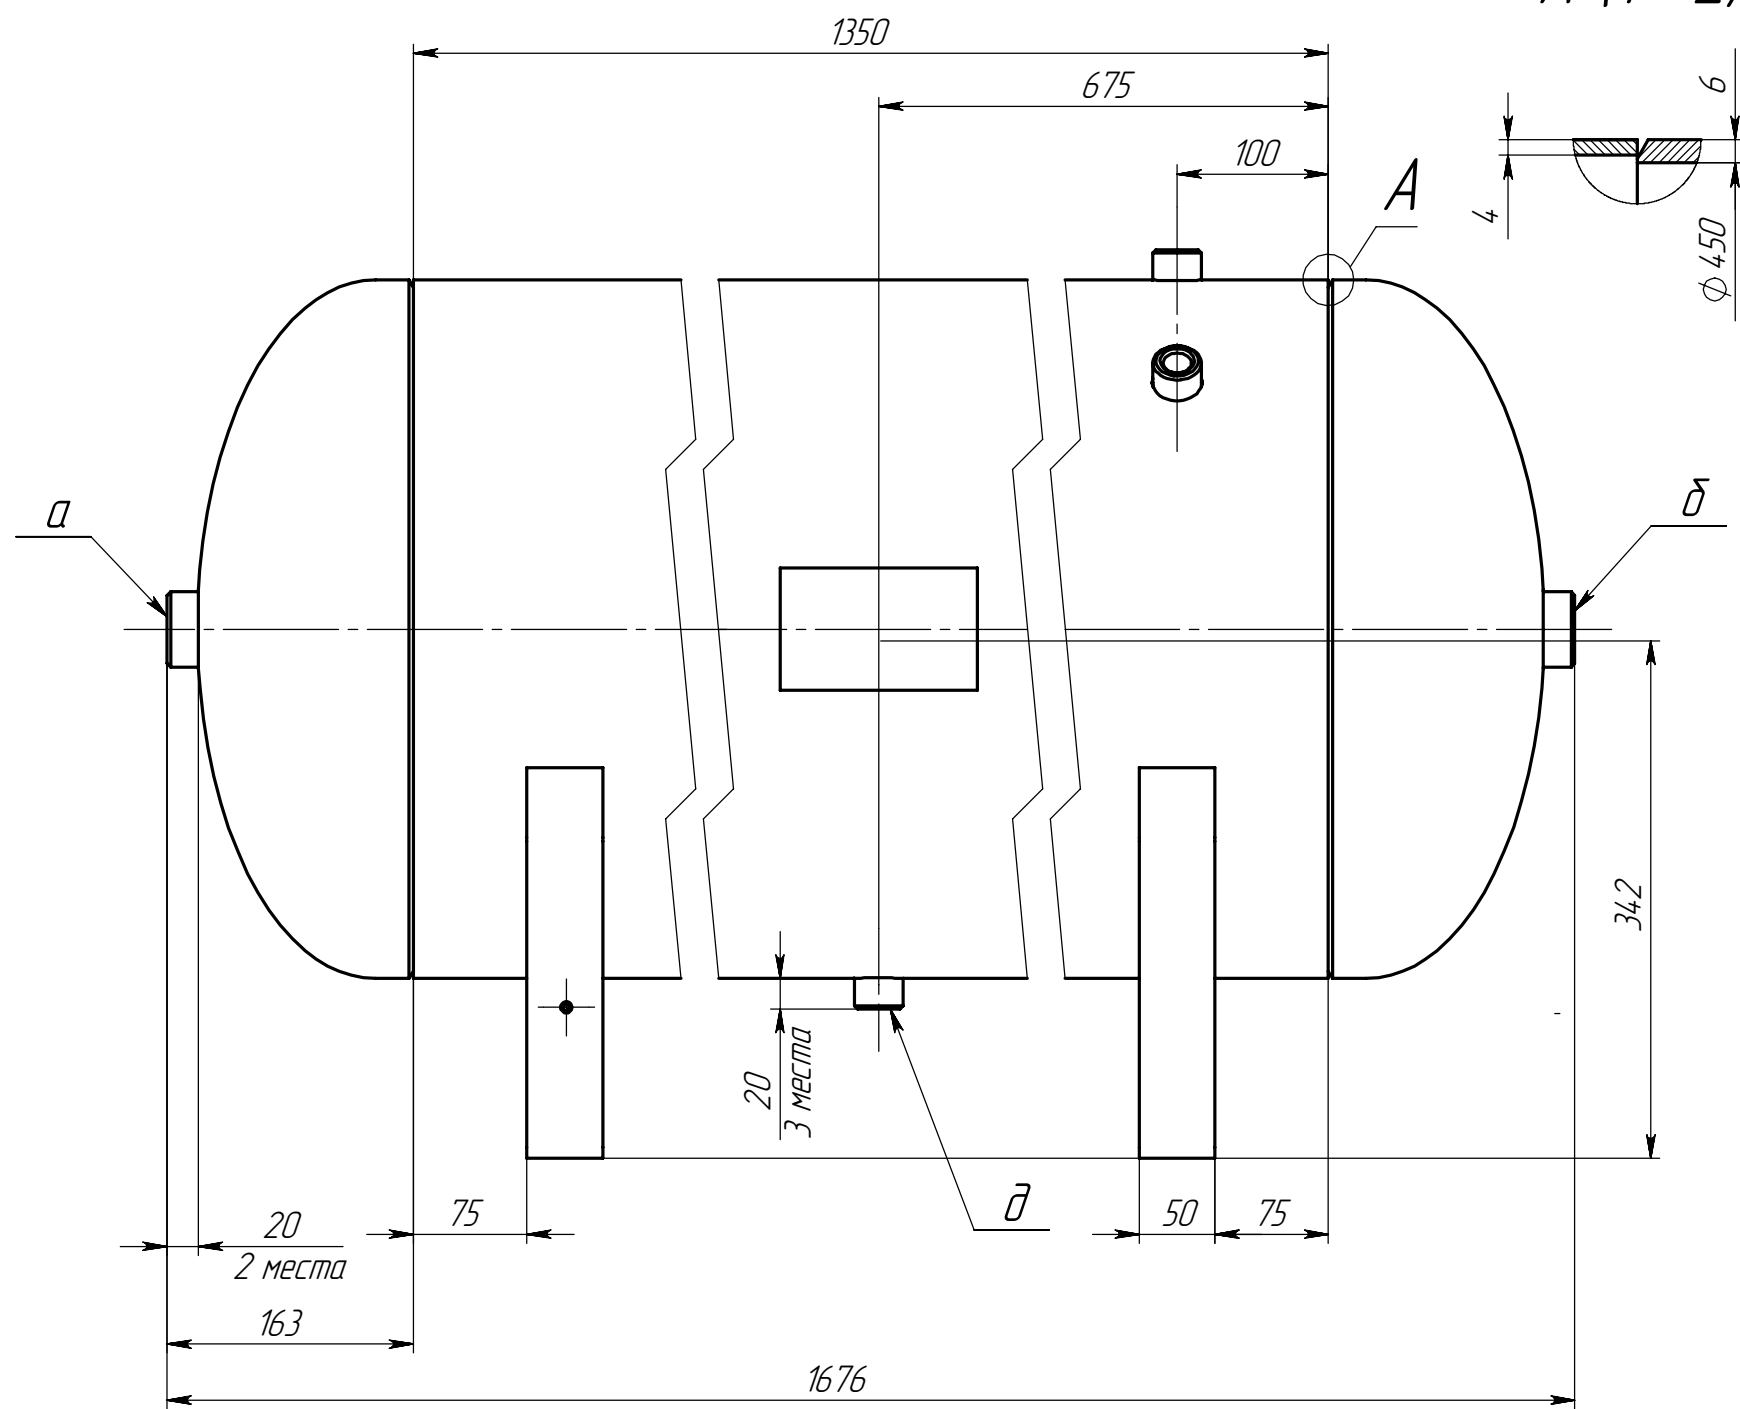


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № зуда.	Подп. и дата	Справ. №	Перед. примен.

 $A(1:2)$ 

ဝဋ်ပုဏ်း ဗုဒ္ဓ (၁ : ၁၀)

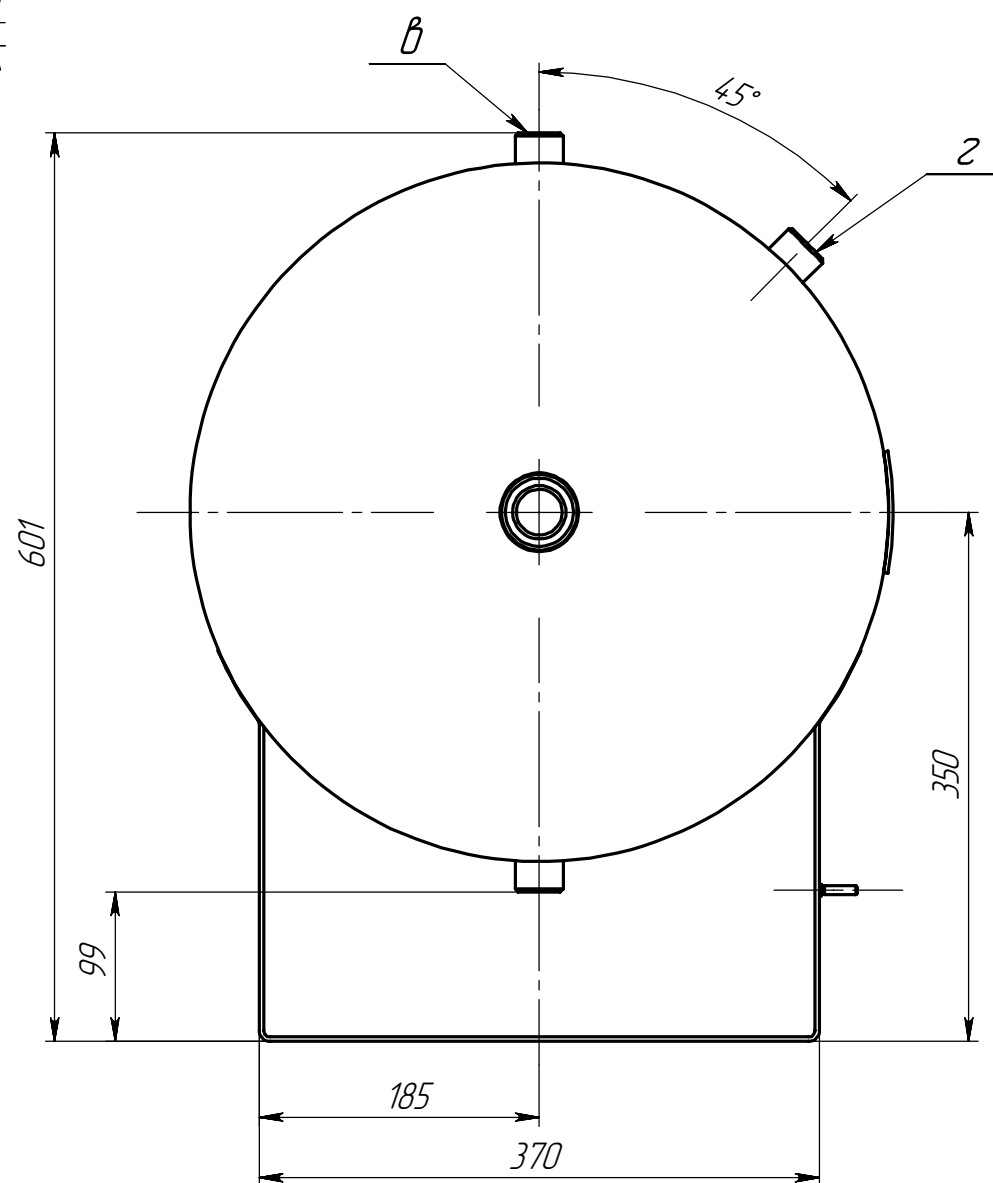


Таблица 1. Технические характеристики

Параметры		Аппарат	
Назначение		Тех. процессы	
Группа аппарата		2	
Давление, МПа (кгс/см ²)	Рабочее		1,6 (16,0)
	Расчетное		1,6 (16,0)
	Пробное при испытании	гидравлическое	2,1 (21,0)
пневматическое		–	
Испытательна среда и продолжительность испытания			вода, не менее 30 мин.
Температура испытательной среды, °C			5..40
Температура, °C	рабочая среда		от минус 60 до 50
	расчетная стенки		50
	минимальная стенки, находящейся под давлением		минус 60
	средняя наиболее холодной пятидневки района установки аппарата		–
Характеристика среды	Наименование		Воздух/азот
	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76		–
	Взрывоопасность	ГОСТ 30852.5-2002	–
		ГОСТ 30852.11-2002	
Пожароопасность ГОСТ 12.1.004-91			–
Прибавка для компенсации коррозии, мм			1,0
Внутренний объем, м ³ (л)			0,25 (250)
Расчетный срока эксплуатации, лет			10
Допустимая сейсмичность, балл			не более 6
[σ] ₂₀ / [σ] ₅₀ для стали 09Г2С			1,038
Марка материалов основных элементов			09Г2С
Объем и вид неразрушающих испытаний			100% УЗК, ВИК, ПВК
Число циклов нагружения, не более			1000

Таблица 2. Выводы

<i>Обозначение</i>	<i>Назначение (Наименование)</i>	<i>Количество</i>	<i>Проклад условный, мм</i>
<i>а</i>	<i>Выход/выход среды</i>	<i>1</i>	<i>Г 1"</i>
<i>б</i>	<i>Выход/выход среды</i>	<i>1</i>	<i>Г 1"</i>
<i>в</i>	<i>Манометр</i>	<i>1</i>	<i>Г 1/2"</i>
<i>г</i>	<i>Клапан предохранительный</i>	<i>1</i>	<i>Г 1/2"</i>
<i>д</i>	<i>Слив конденсата</i>	<i>1</i>	<i>Г 1/2"</i>

1. Размеры для справок.
2. Изготовление, испытание, приемку и маркировку аппарата производить в соответствии с ГОСТ 34347-2017, ТР ТС 032/2013.
3. Покрытие наружных поверхностей: грунт-эмаль KBI/1 HardMax УР-2К PRO, синий, (RAL 5015).
4. Покрытие внутренних поверхностей: отсутствует.
5. Аппарат не подлежит регистрации в органах Ростехнадзора.
6. Консервация аппарата согласно технологии завода-изготовителя.
7. Расконсервация аппарата перед вводом в эксплуатацию не требуется.
8. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

						2025.04.744.000 ГЧ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Приемник Р 250-16.450-2 Габаритный чертеж	Лист		Масса	Масштаб
Разработ.	Федак							88.24	1:5
Проект.	Карниенко								
Т. контр.						Лист 1		Листов 1	
Н. контр.						000 "ДНТ"			
Утв.	Шатерникова								