


2025.04.751000 ГЧ

Перв. примен.	
Справ. №	

Подп. и дата	
Инд. № эдг.	
Взам. инд. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

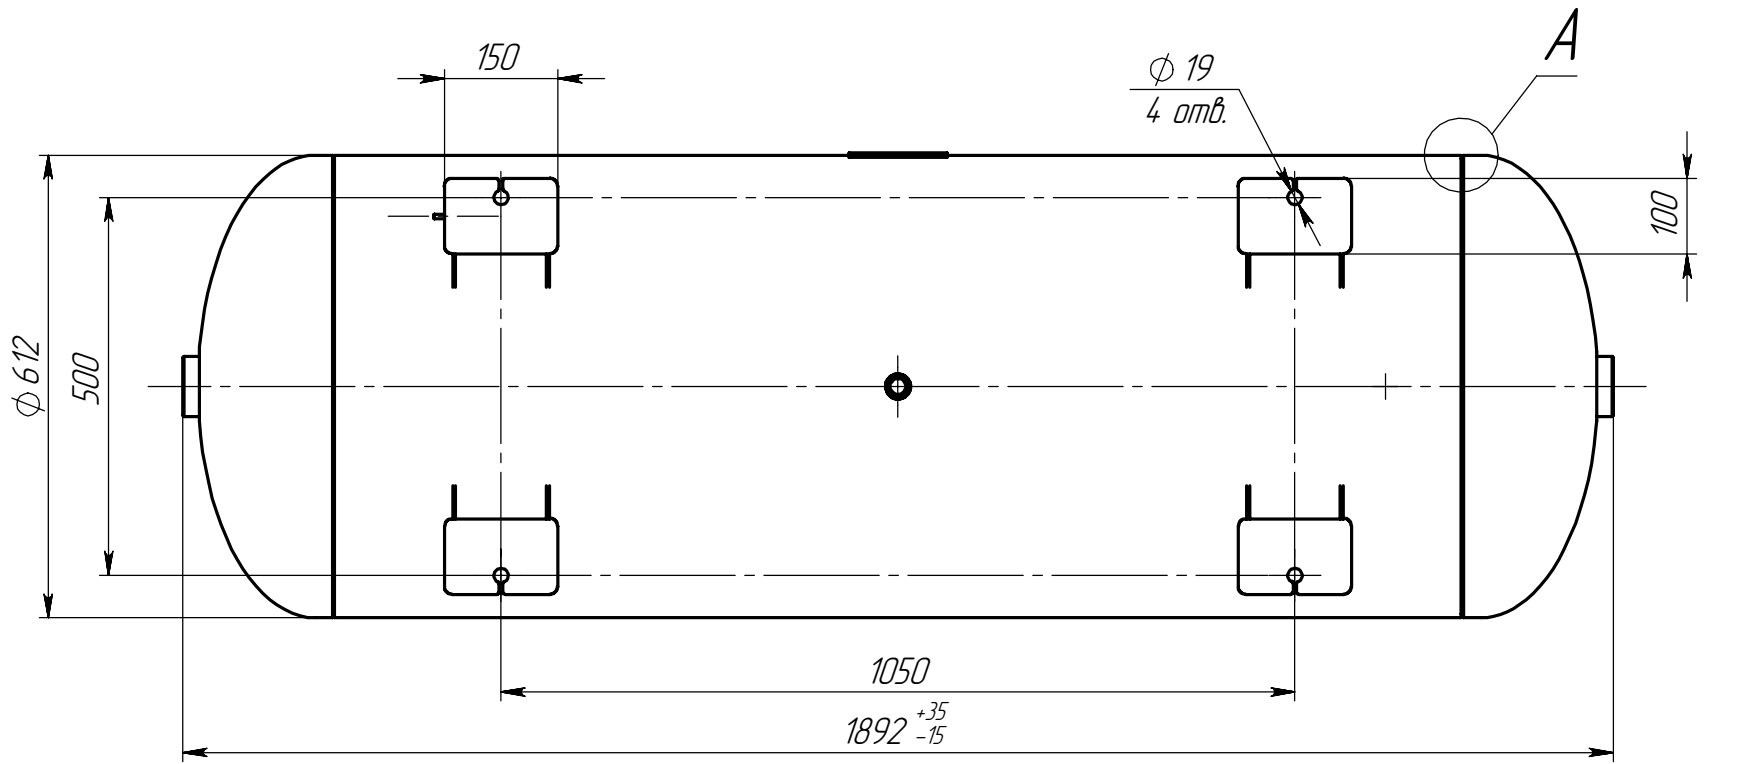

A (1 : 5)

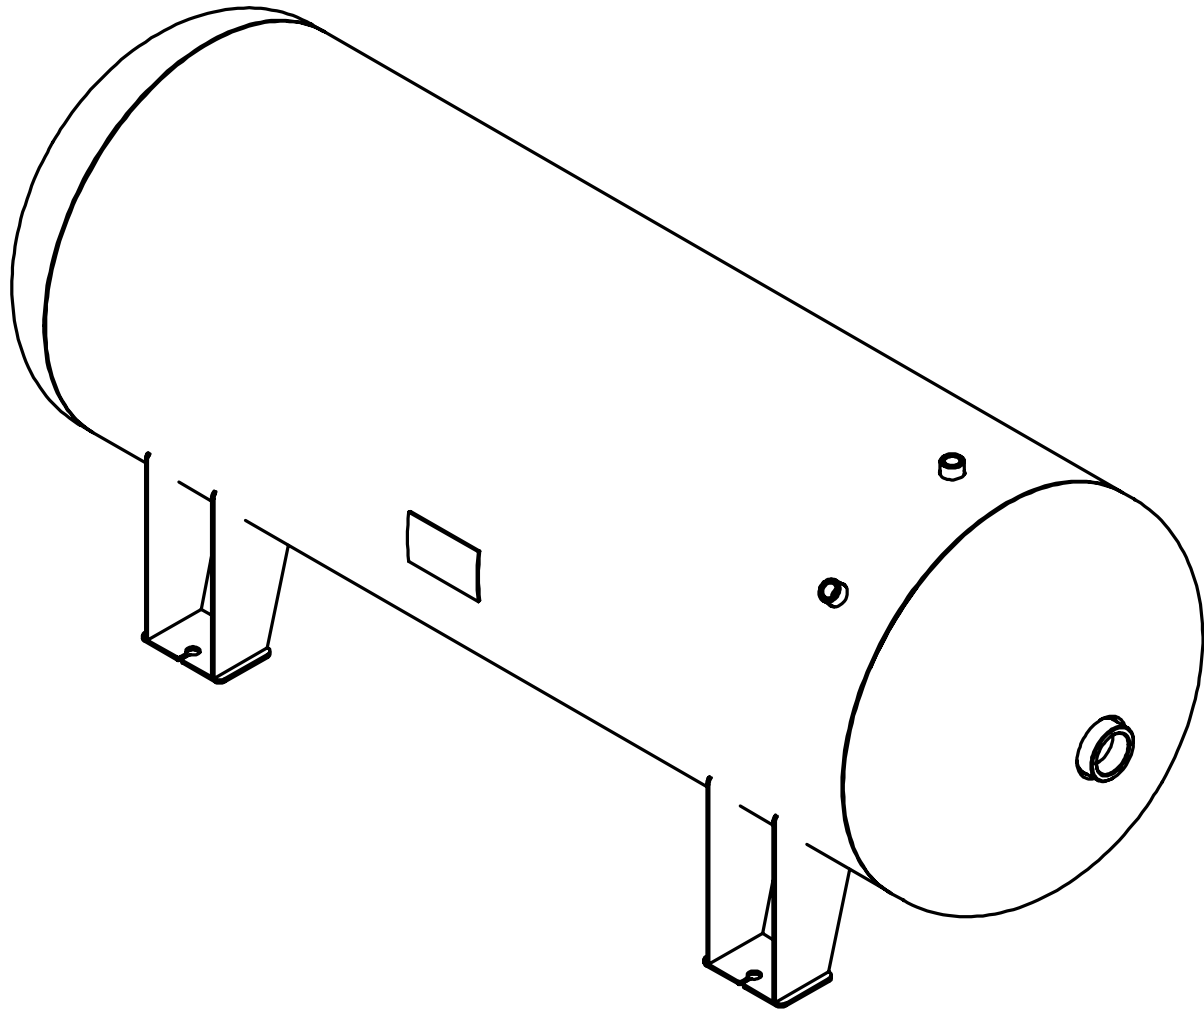
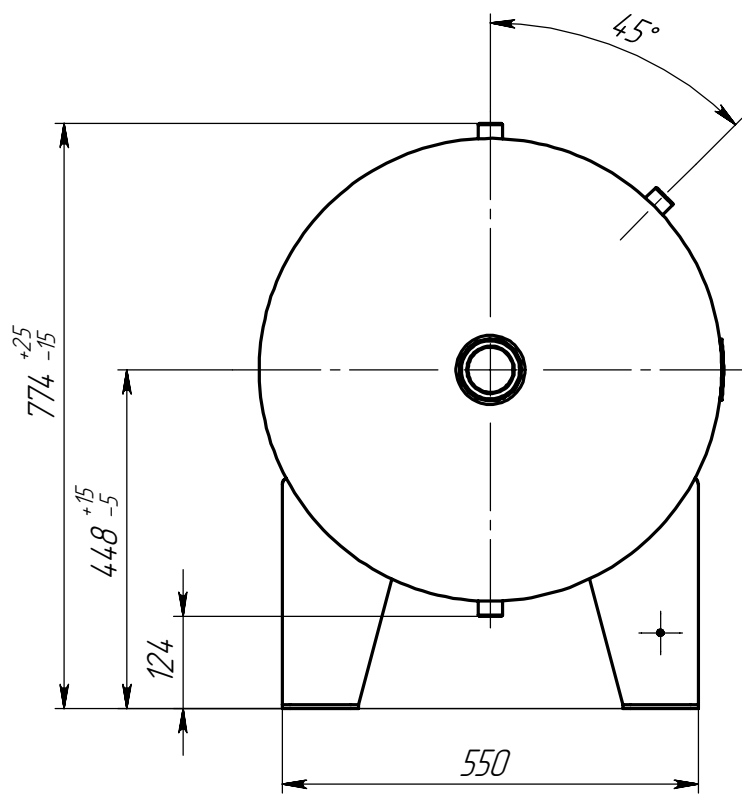
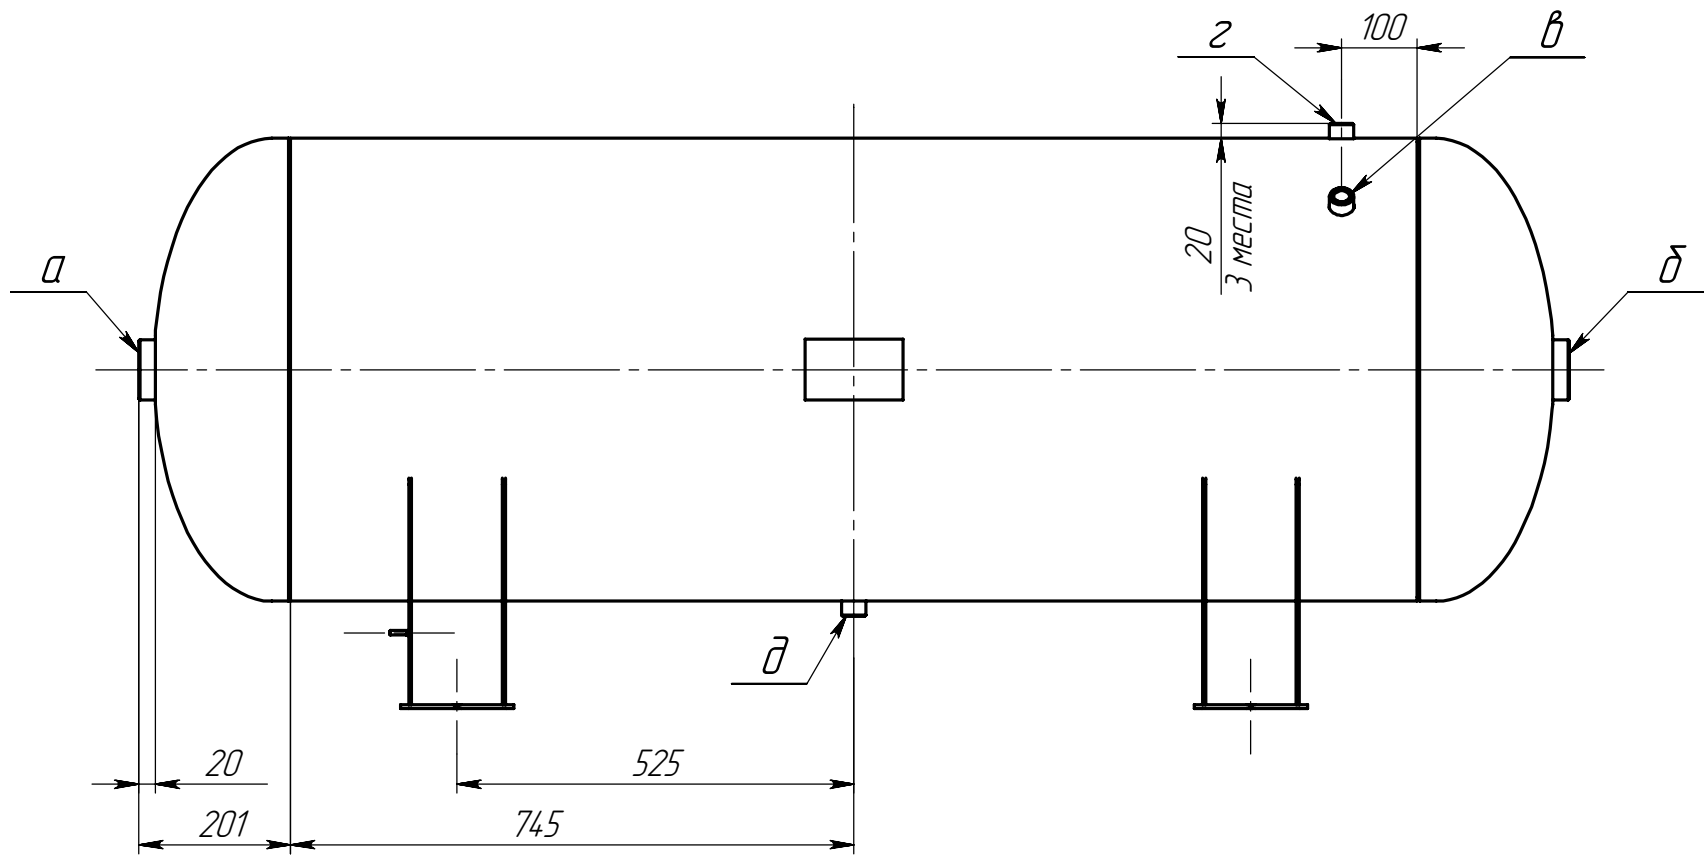
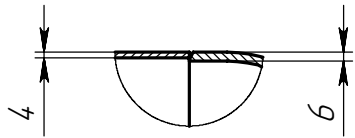


Таблица 1. Технические характеристики

Параметры			Аппарат
Назначение			Тех. процессы
Группа аппарата			2
Давление, МПа (кгс/см ²)	Рабочее		1,6 (16,0)
	Расчетное		1,6 (16,0)
	Пробное при испытании	гидравлическое	2,1 (21,0)
		пневматическое	-
Испытательна среда и продолжительность испытания			вода, не менее 30 мин.
Температура испытательной среды, °C			5...40
Температура, °C	рабочая среда		от минус 60 до 50
	расчетная стенки		50
	минимальная стенки, находящейся под давлением		минус 60
	средняя наиболее холодной пятидневки района установки аппарата		-
Характеристика среды	Наименование		Воздух/азот
	Класс опасности по ГОСТ 12.1007-76		-
	Взрывоопасность	ГОСТ 30852.5-2002	-
		ГОСТ 30852.11-2002	-
Пожароопасность ГОСТ 12.1004-91		-	
Прибавка для компенсации коррозии, мм			1,0
Внутренний объем, м ³ (л)			0,5 (500)
Расчетный срока эксплуатации, лет			10
Допустимая сейсмичность, балл			не более 6
[σ] ₂₀ / [σ] ₅₀ для стали 09Г2С			1,038
Марка материалов основных элементов			09Г2С
Объем и вид неразрушающих испытаний			100% УЗК, ВИК, ПВК
Число циклов нагружения, не более			1000

Таблица 2. Выводы

Обозначение	Назначение (Наименование)	Количество	Проход условный, мм
a	Выход/выход среды	1	G 2"
б	Выход/выход среды	1	G 2"
в	Манометр	1	G 1/2"
г	Клапан предохранительный	1	G 1/2"
д	Слив конденсата	1	G 1/2"

- Размеры для справок.
- Изготовление, испытание, приемку и маркировку аппарата производить в соответствии с ГОСТ 34347-2017, ТР ТС 032/2013.
- Покрытие наружных поверхностей: грунт-эмаль КВИЛ, сапфирово-синий, (RAL 5003).
- Покрытие внутренних поверхностей: отсутствует.
- Аппарат не подлежит регистрации в органах Ростехнадзора.
- Консервация аппарата согласно технологии завода-изготовителя.
- Расконсервация аппарата перед вводом в эксплуатацию не требуется.

					2025.04.751.000 ГЧ				
					Ресивер Р 500-16.600-2 Габаритный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата				14.173	1:10
Разраб.	Федак								
Проб.	Карниенко								
Т контр						Лист 1		Листов 1	
Н контр						000 "ДНТ"			
Утв	Шатерников								