




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

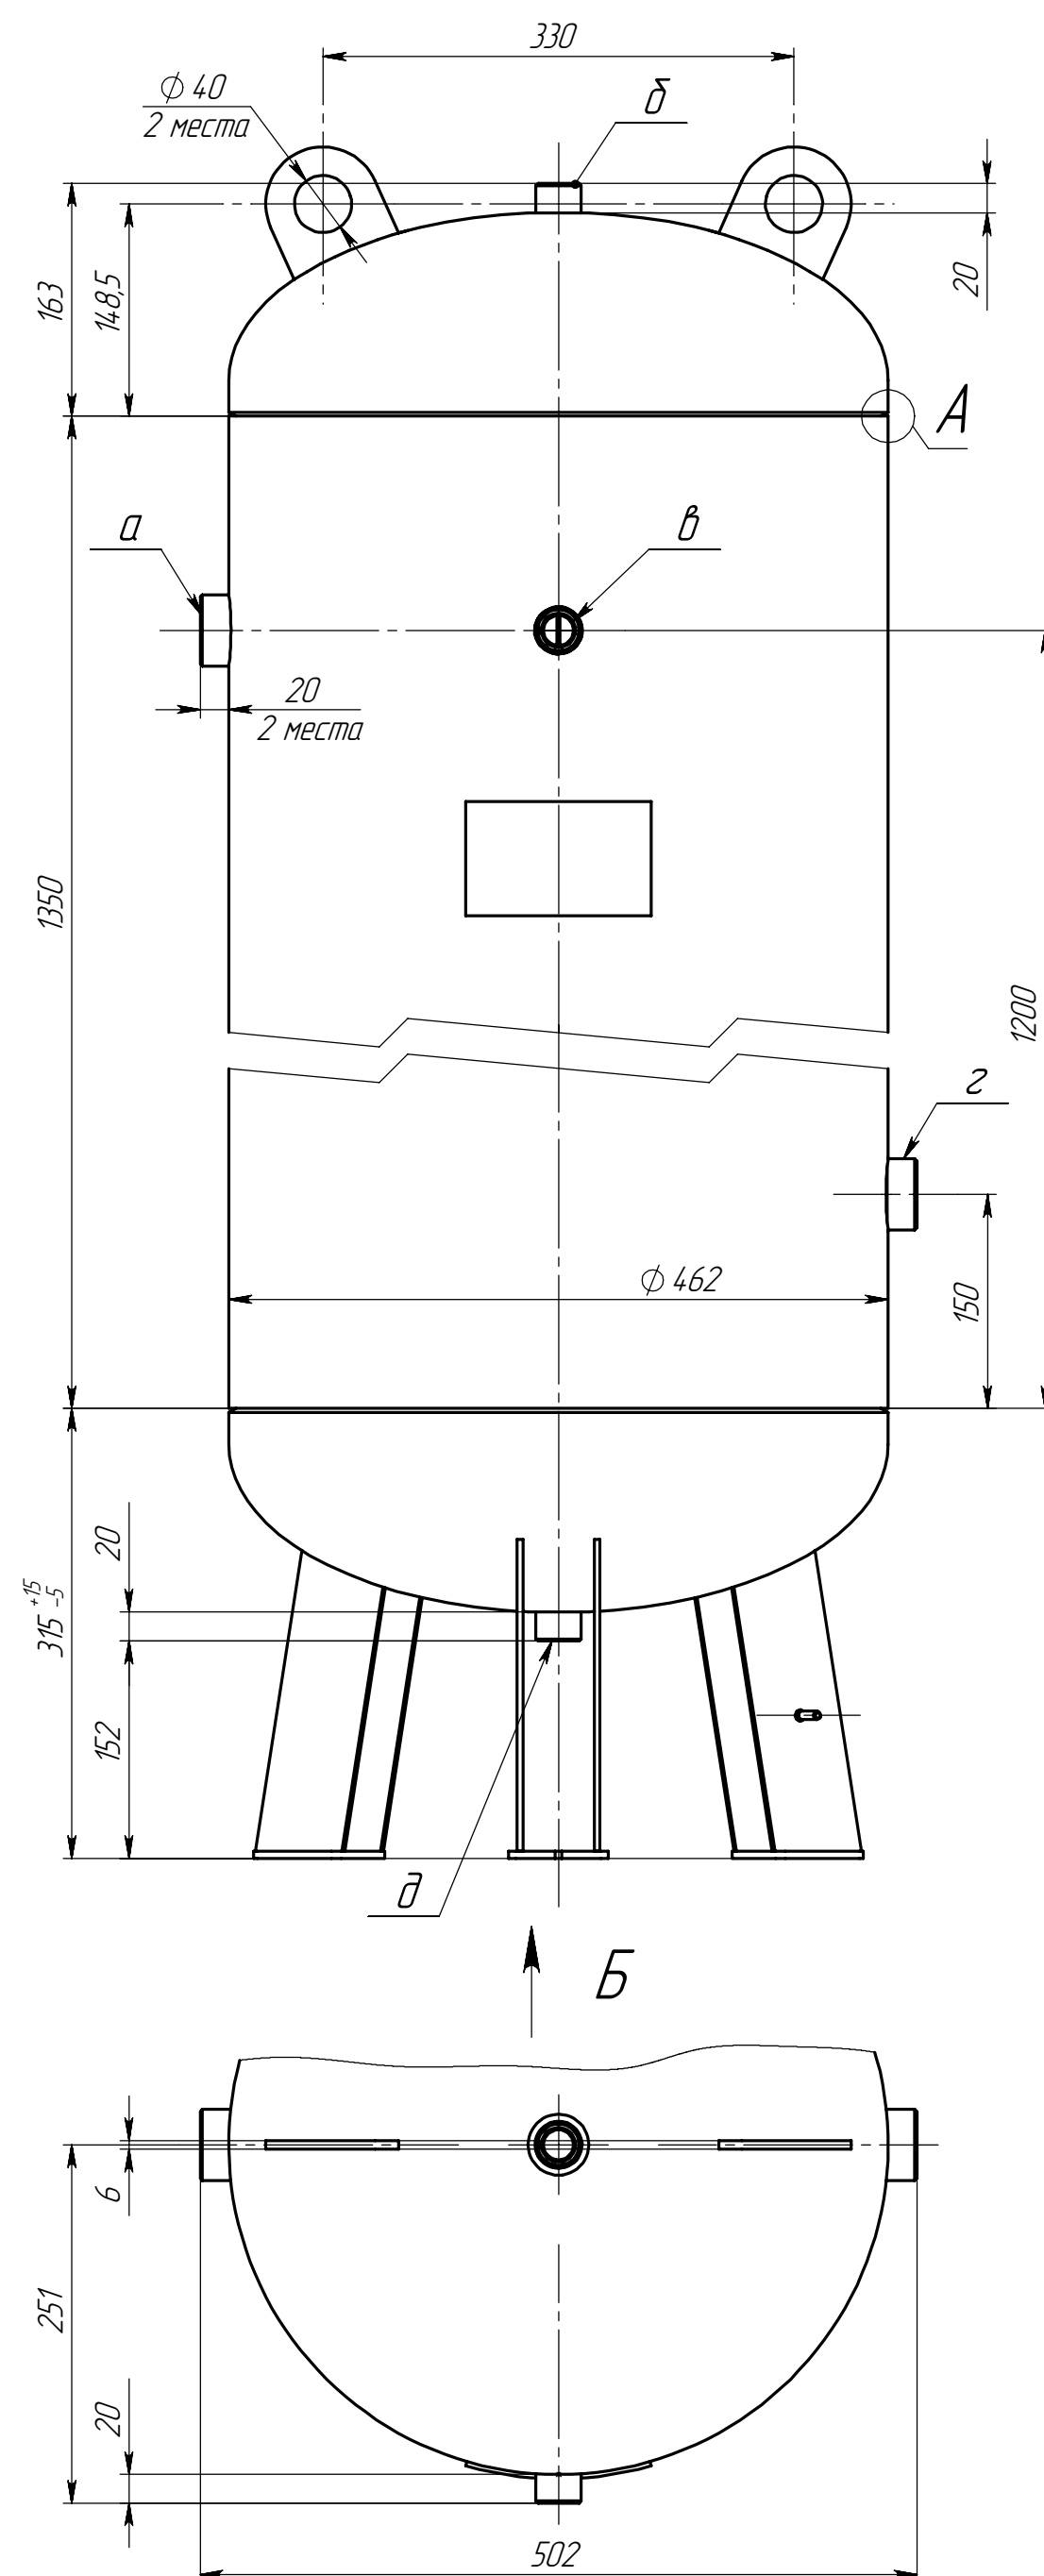

$A(1:2)$

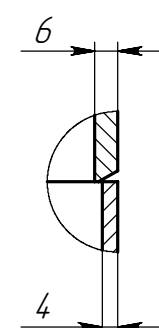

5

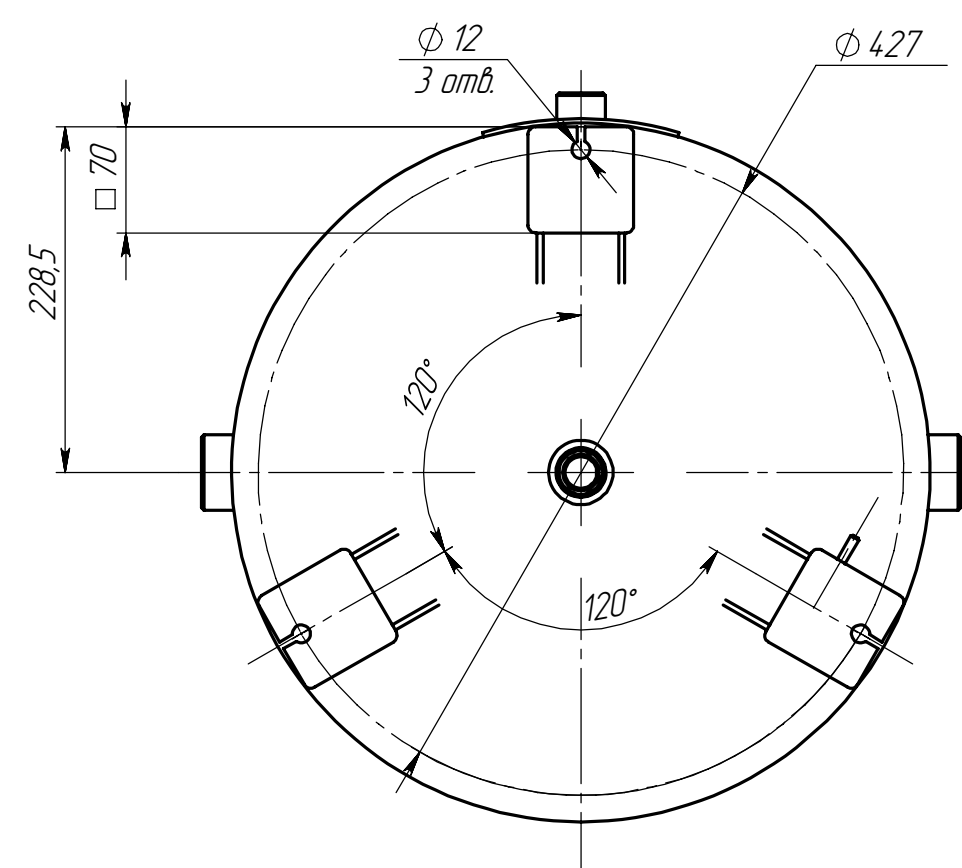

ဝဋ်ပုဉ်း ပုဉ်း
(၁ : ၁၀)

Схема строповки
(1 : 15)

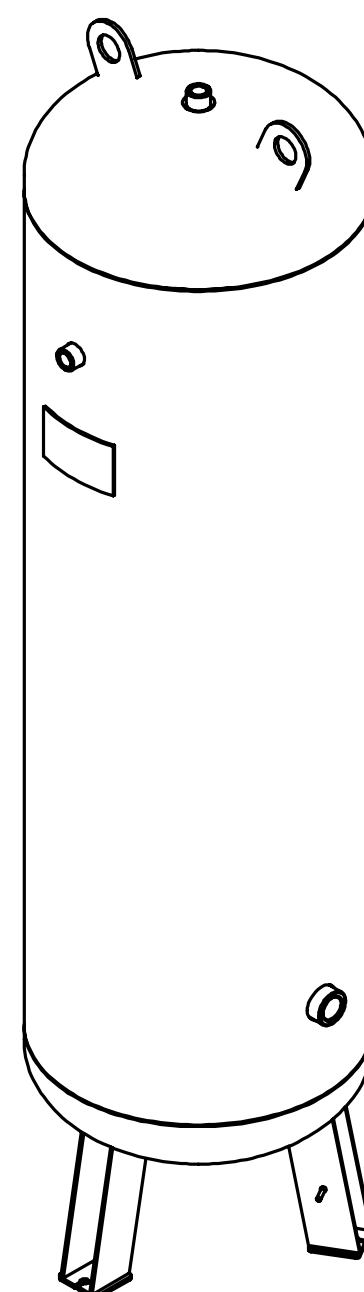
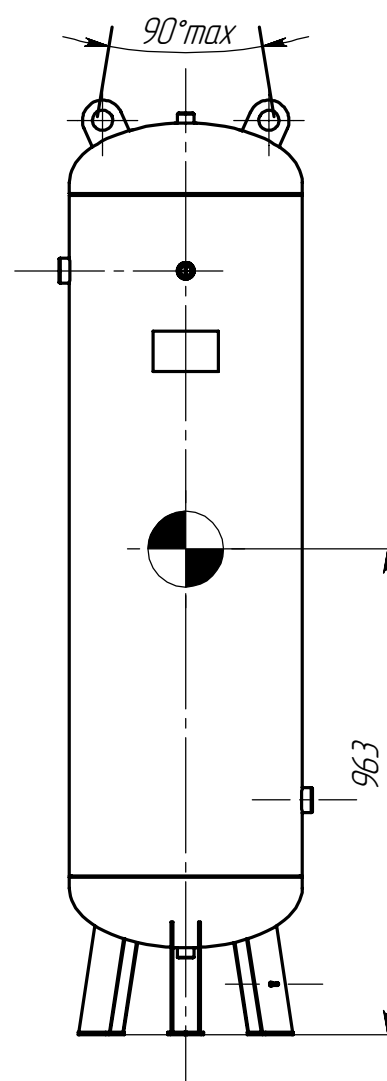


Таблица 1. Технические характеристики

Параметры		Аппарат
Назначение		Тех. процессы
Группа аппарата		2
Давление, МПа (кгс/см ²)	Рабочее	1,0 (10,0)
	Расчетное	1,0 (10,0)
	Пробное при испытании	гидравлическое 1,3 (13,0) пневматическое –
Испытательная среда и продолжительность испытания		вода, не менее 30 мин
Температура испытательной среды, °С		5...40
Температура, °С	рабочая среда	от минус 60 до 50
	расчетная стенки	50
	минимальная стенки, находящейся под давлением	минус 60
	средняя наиболее холодной пятидневки района установки аппарата	–
Характеристика среды	Наименование	Воздух/азот
	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76	–
	Взрывоопасность	ГОСТ 30852.5-2002 ГОСТ 30852.11-2002
		–
	Пожароопасность ГОСТ 12.1.004-91	–
Прибавка для компенсации коррозии, мм		1,0
Внутренний объем, м ³ (л)		0,25 (250)
Расчетный срока эксплуатации, лет		10
Допустимая сейсмичность, балл		не более 6
$\sigma_{120} / \sigma_{150}$ для стали 09Г2С		1038
Марка материалов основных элементов		09Г2С
Объем и вид неразрушающих испытаний		100% УЗК, ВИК, ПВК
Число циклов нагружения, не более		1000

Таблица 2. Выводы

Обозначение	Назначение (Наименование)	Количество	Прогнод, условный, мм
<i>a</i>	<i>Выход среды</i>	1	<i>G 1"</i>
<i>б</i>	<i>Клапан предохранительный</i>	1	<i>G 1/2"</i>
<i>в</i>	<i>Манометр</i>	1	<i>G 1/2"</i>
<i>г</i>	<i>Вход среды</i>	1	<i>G 1"</i>
<i>д</i>	<i>Слив конденсата</i>	1	<i>G 1/2"</i>

1. Размеры для справок.
2. Изготовление, испытание, приемку и маркировку аппарата производить в соответствии с ГОСТ 34.347-2017, ТР ТС 032/2013.
3. Покрытие наружных поверхностей: грунт-эмаль КВИЛ, сапфирово-синий, (RAL 5003).
4. Покрытие внутренних поверхностей: отсутствует.
5. Аппарат не подлежит регистрации в органах Ростехнадзора.
6. Консервация аппарата согласно технологии завода-изготовителя.
7. Расконсервация аппарата перед вводом в эксплуатацию не требуется.
8. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

					2025.04.746.000 ГЧ			
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Приемвер РВ 250-10.450-2 Гадаритный чертеж	Лист	Масса	Масштаб
Разраб	Федак						89.85	15
Пров	Корниенко							
Т. контр						Лист 1	Листов 1	
Н. контр						000 "ДНТ"		
Утв	Шатерников							