
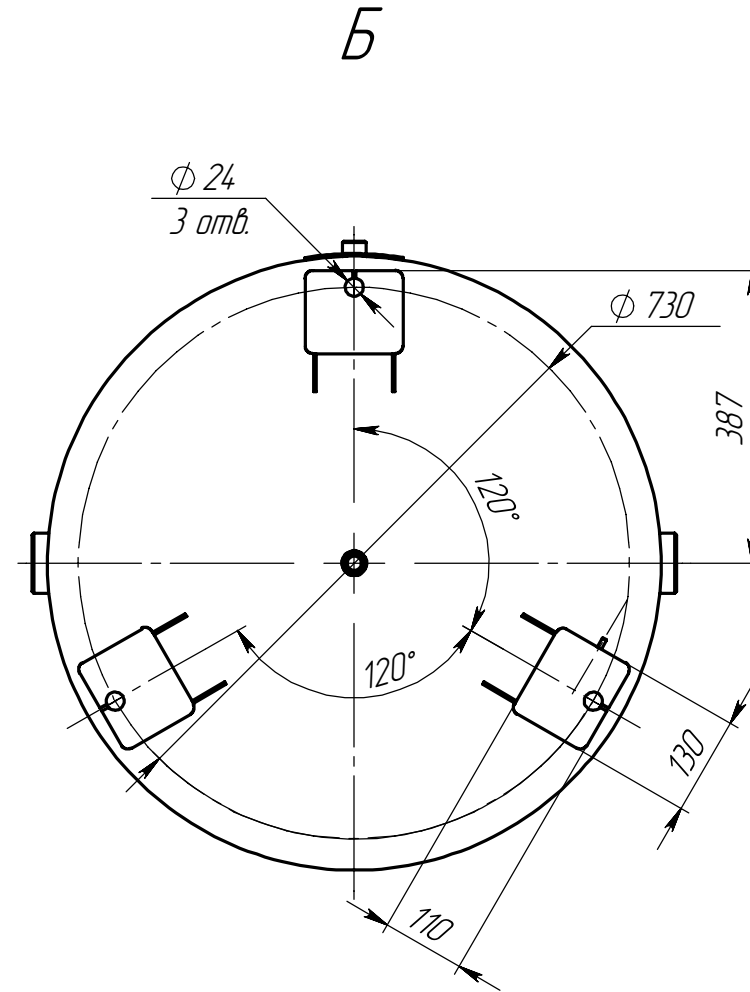
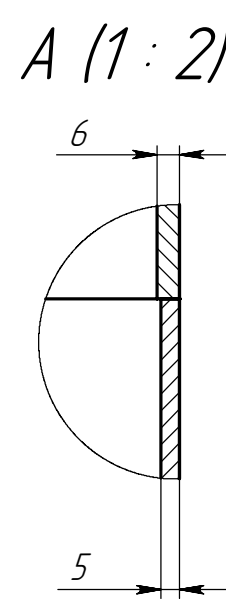


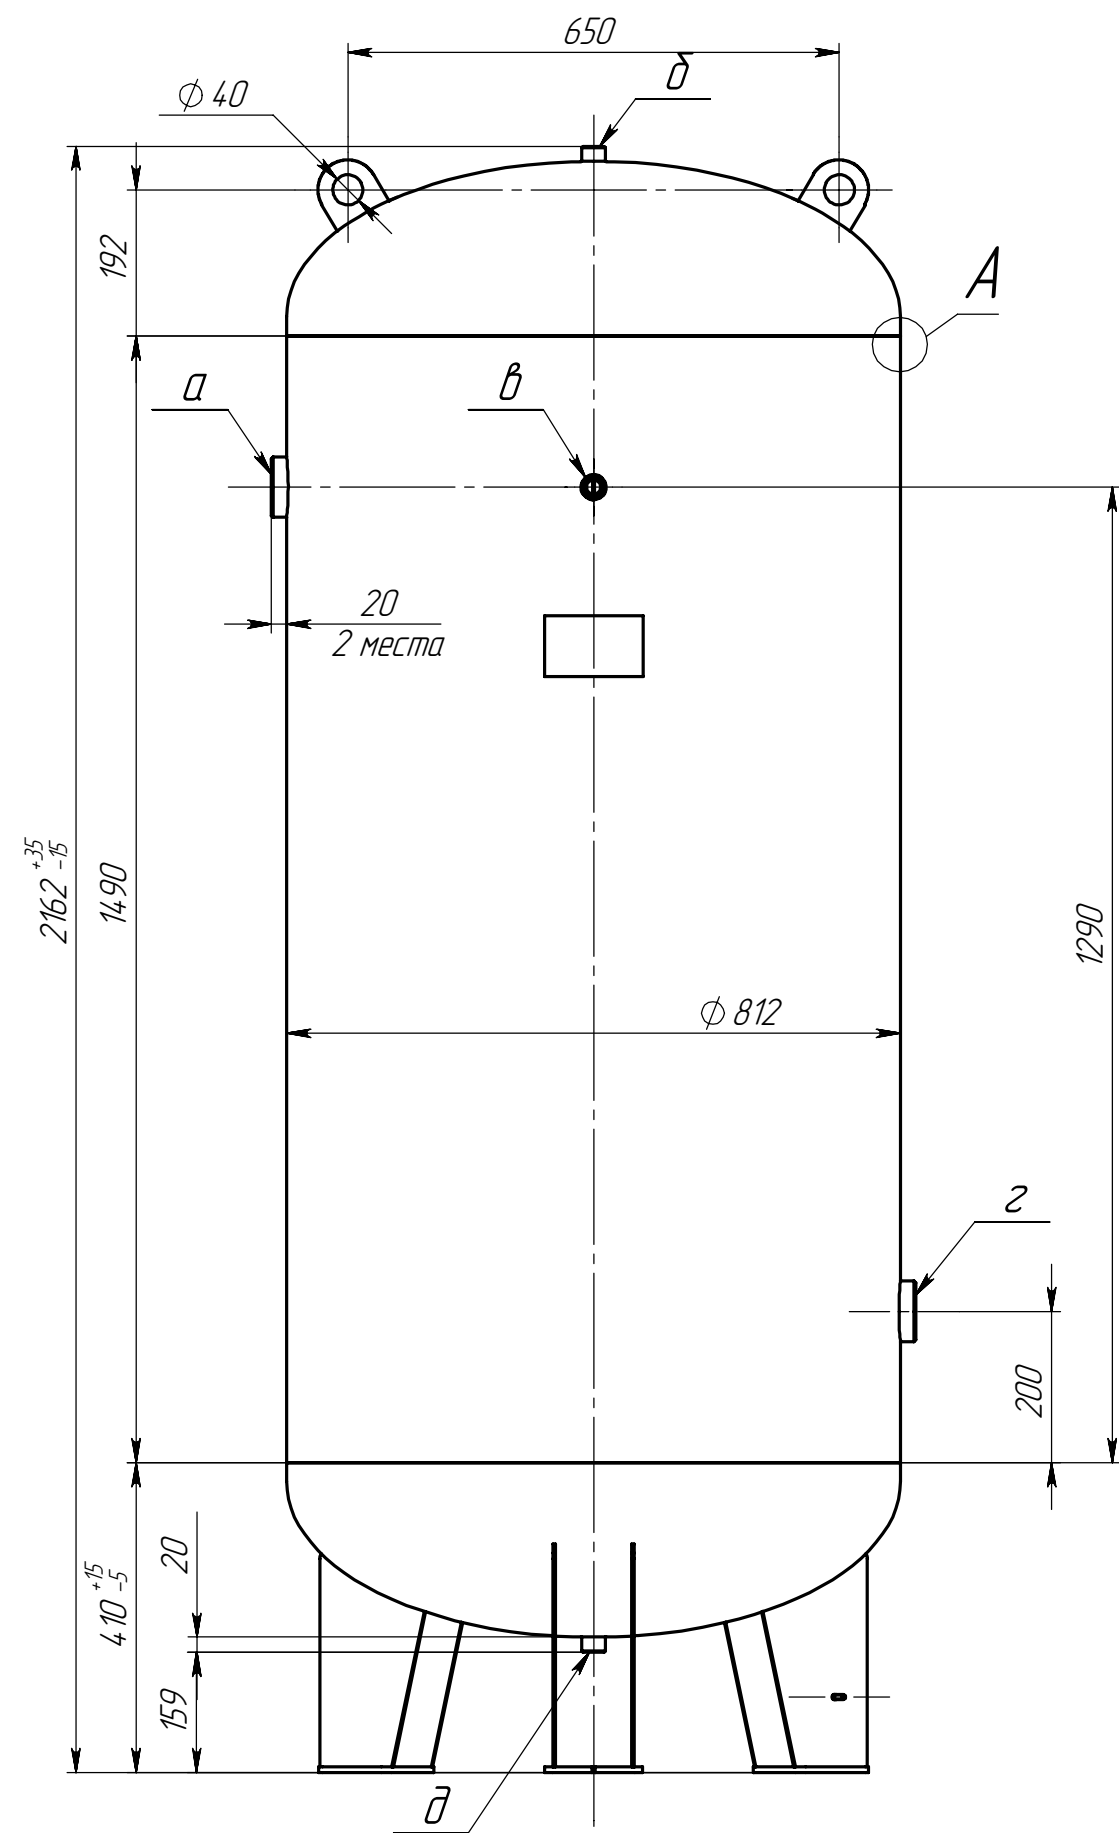

Одцыны буд

Схема строповки
(1 : 20)

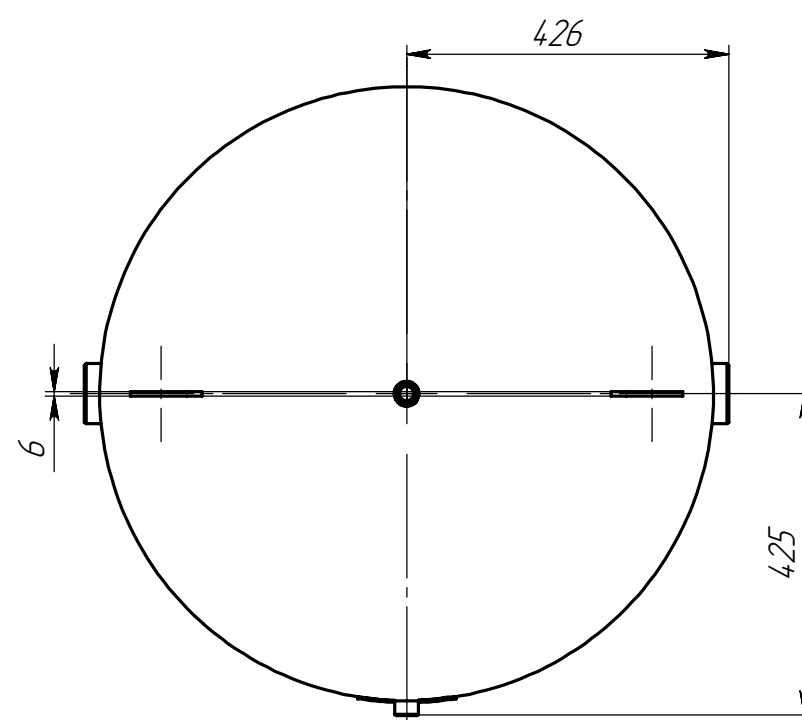
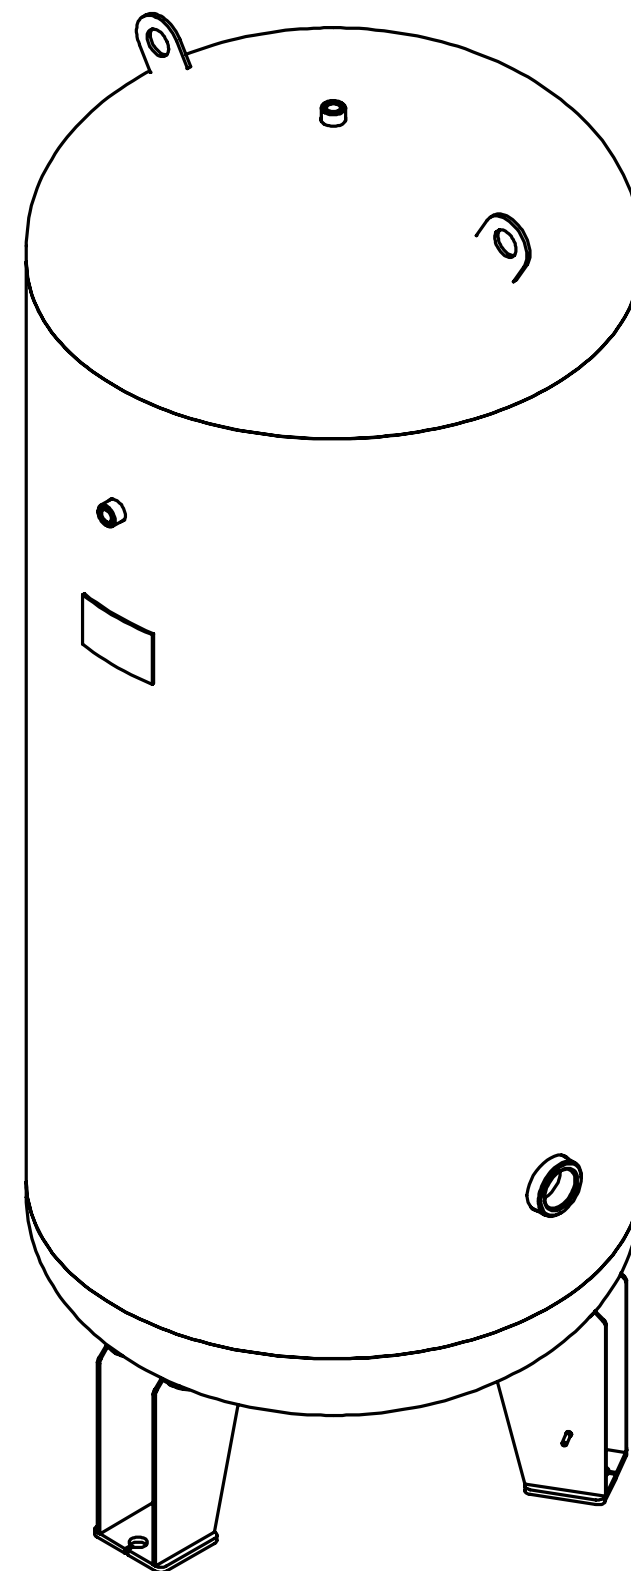
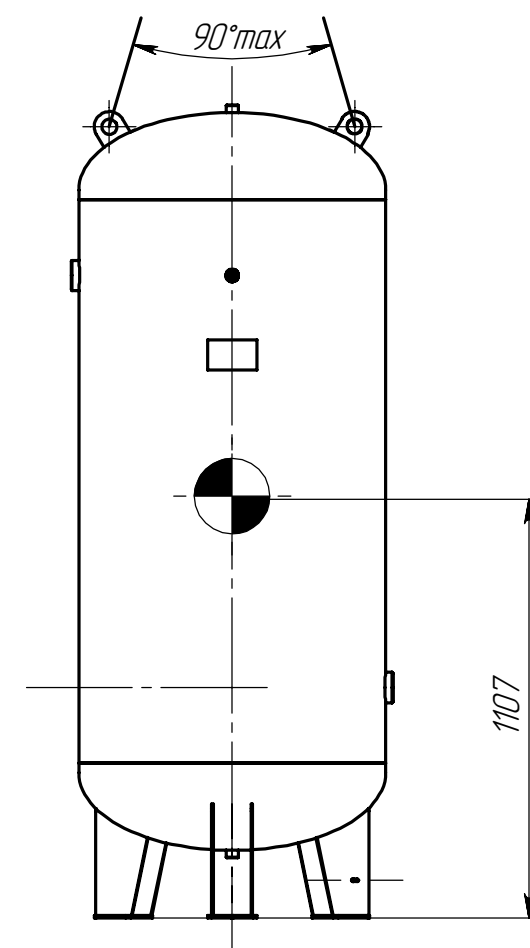


Таблица 1. Технические характеристики

Параметры		Аппарат
Назначение		Тех. процессы
Группа аппарата		2
Давление, МПа (кгс/см ²)	Рабочее	
	Расчетное	
	Пробное при испытании	гидравлическое
		пневматическое
Испытательная среда и продолжительность испытания		вода, не менее 30 мин.
Температура испытательной среды, °C		5...40
Температура, °C	рабочая среда	
	расчетная стенки	
	минимальная стенки, находящейся под давлением	
	средняя наиболее холодной пятидневки района установки аппарата	
Характеристика среды	Наименование	
	Класс опасности по ГОСТ 12.1007-76	
	Взрывоопасность	ГОСТ 30852.5-2002
		ГОСТ 30852.11-2002
Пожароопасность ГОСТ 12.1004-91		
Прибавка для компенсации коррозии, мм		1
Внутренний объем, м³ (л)		0,9 (900)
Расчетный срока эксплуатации, лет		10
Допустимая сейсмичность, балл		не более 6
[σ] ₂₀ / [σ] ₅₀ для стали 09Г2С		1,038
Марка материалов основных элементов		09Г2С
Объем и вид неразрушающих испытаний		100% УЗК, ВИК, ПВК
Число циклов нагружения, не более		1000

Таблица 2. Выводы

Обозначение	Назначение (Наименование)	Количество	Прход условный, мм
<i>a</i>	<i>Выход среды</i>	<i>1</i>	<i>G 2"</i>
<i>б</i>	<i>Клапан предохранительный</i>	<i>1</i>	<i>G 1/2"</i>
<i>в</i>	<i>Манометр</i>	<i>1</i>	<i>G 1/2"</i>
<i>г</i>	<i>Вход среды</i>	<i>1</i>	<i>G 2"</i>
<i>д</i>	<i>Слив конденсата</i>	<i>1</i>	<i>G 1/2"</i>

1. * Размеры для справок.
2. Изготовление, испытание, приемку и маркировку аппарата производить в соответствии с ГОСТ 34347-2017, ТР ТС 032/2013.
3. Покрытие наружных поверхностей: грунт-эмаль КВИЛ, сапфирово-синий, RAL 5003.
4. Покрытие внутренних поверхностей отсутствует.
5. Аппарат не подлежит регистрации в органах Ростехнадзора.
6. Консервация аппарата согласно технологии завода-изготовителя.
7. Расконсервация аппарата перед вводом в эксплуатацию не требуется.

					2025.04.759.000 ГЧ			
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Ресивер РВ 900-16.800-2 Габаритный чертёж	Лист	Масса	Масштаб
Разраб	Федак						23131	1:10
Пров	Корниенко							
Т. контр						Лист 1	Листов 1	
Н. контр						000 "ДНТ"		
Утв	Шатерников							